


사양

1. 타입 : 복도통로유도등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC:5.07lx 이상 / DC:2.54lx 이상
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 1.8W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:유19-84)



표시면 모델명

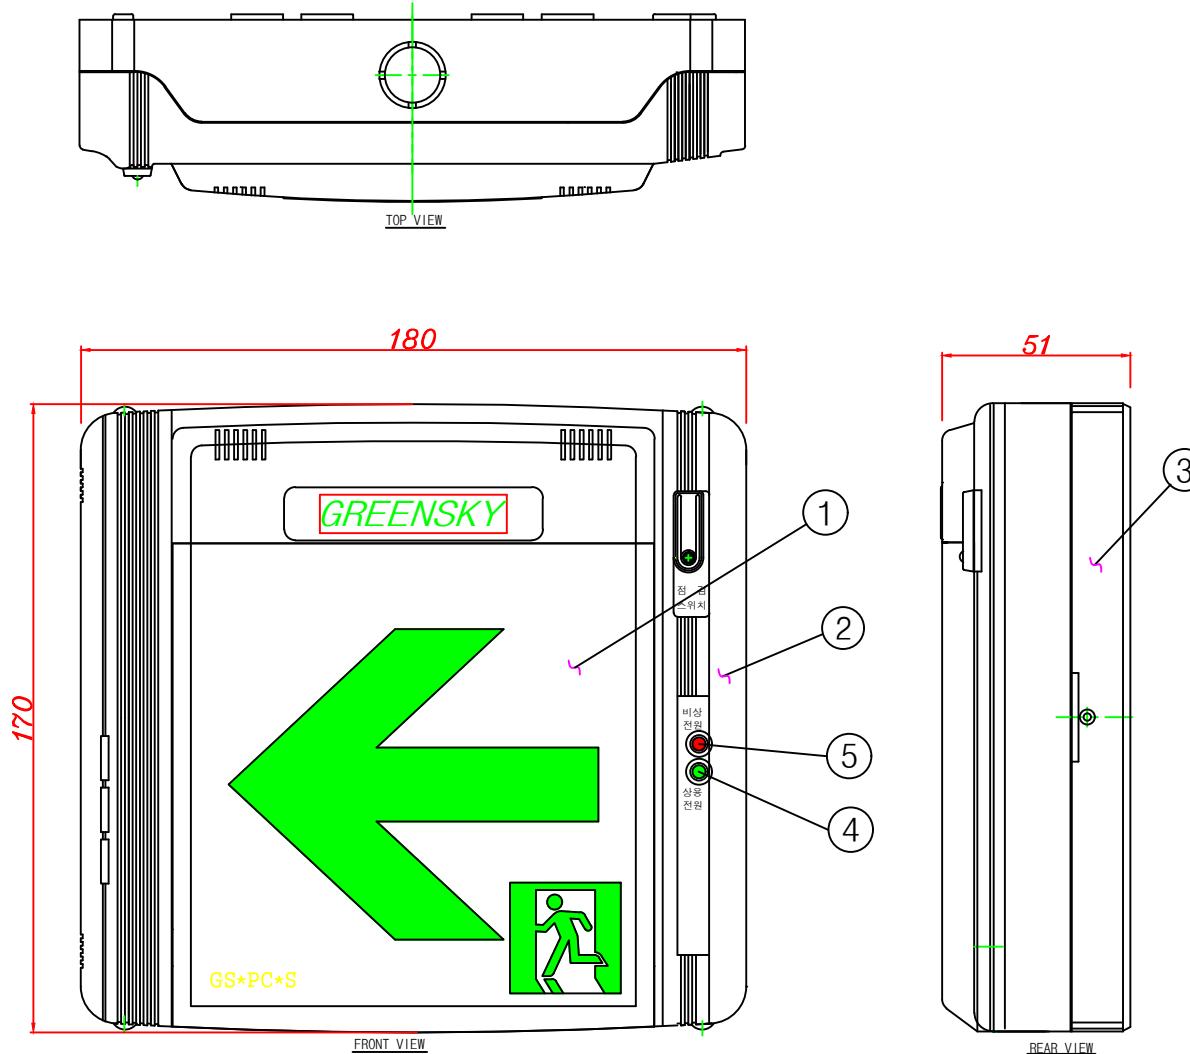

GS-S-15

GS-S-16

GS-S-17

DESCRIPTION

| No | NOMENCLATURE | MATERIAL | Q' TY | REMARK |
|----|--------------|----------|-------|------------|
| 1 | 표시면 | 난연PC | 1 | 백색비단에 녹색글씨 |
| 2 | 외함 상 | 난연 ABS | 1 | |
| 3 | 외함하 | 난연 ABS | 1 | |
| 4 | 상용전원감시등 | 녹색 LED | 1 | 정상시 점등 |
| 5 | 예비전원감시등 | 적색 LED | 1 | 이상발생시 점등 |

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다.

일반공차 (General tolerances)

| 기준 치수의 구분 | 등급 | | |
|----------------|------|------|------|
| | A급 | B급 | C급 |
| 6 이하 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6초과 30 이하 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 30초과 120 이하 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120초과 400 이하 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400초과 1000 이하 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
| 1000초과 2000 이하 | ±1.2 | ±3 | ±6 |

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f,m 및 c에 해당한다.

| | | | 지 에 스 인 텍 (주) | | TITLE | |
|----------------|------------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|
| DRAWN BY | CHECKED BY | APPROVED BY | PROJECTION | UNIT | mm | TITLE |
| JSL | HSK | GSL | | UNIT | mm | 복도통로유도등 소형 |
| MATERIAL | | | SCALE | | 1:1 | 완성 품 |
| DATE 2019.4.13 | | | DRAWING NO. | | GT-01-60-00 | MODEL G1-BS0-D1 |